MUNICÍPIO DE
AGUAÍ

aguai.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 21 de outubro de 2024 | Ano V | Edição nº 1089
Publicação Oficial do Município de Aguaí, conforme Lei Municipal



# MUNICÍPIO DE AGUAÍ

# SUMÁRIO

**Poder Executivo** ..... 3
***Licitações e Contratos*** ..... 3
Pregão ..... 3

**PODER EXECUTIVO**

**Licitações e Contratos**

**Pregão**

**Prefeitura Municipal de Aguaí**
**FONE: (19) 3653-7100 (19) 3653-7133 – CNPJ: 46.425.229/0001-79**
AV. OLINDA SILVEIRA CRUZ BRAGA, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ – SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

Aguaí, 17 de outubro de 2024.

Setor – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

Da Coordenação responsável.

Ao Setor de Compras e Licitações.

Assunto: Resultado da análise das amostras do Pregão Eletrônico nº 012/2024.

PREGÃO (ELETRÔNICO) n° 012/2024.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° SEC ADM/ LIC. 052/2024.

1.1. OBJETO: Registro de preços para aquisição parcelada e conforme a necessidade do Município de materiais de iluminação pública.

**RESULTADO DAS AMOSTRAS DAS EMPRESAS LICITANTES CLASSIFICADAS DURANTE A SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024.**

Após o processo do Pregão Eletrônico de Registro de Preços de Luminárias de Led pelo período de 12 meses, houve o envio, por parte das empresas participantes classificadas em primeiro lugar, de amostras dos produtos cotados na data, entre 25 de setembro a 08 de outubro de 2024 dentro do prazo estabelecido no edital. Estes produtos foram submetidos à análise técnica. Sendo que esta avaliação tem caráter eliminatório caso esteja em desconformidade com o referido no edital.

As análises tiveram como objetivo avaliar de acordo com as descrições contidas no edital quanto à aplicabilidade e qualidade dos materiais. O período de teste das amostras se deu no dia 15 de outubro de 2024, a partir das 08: 30 horas no local indicado em email e ***não compareceu Empresa interessada para o acompanhamento dos testes.***

**Prefeitura Municipal de Aguaí**
**FONE: (19) 3653-7100 (19) 3653-7133 – CNPJ: 46.425.229/0001-79**
AV. OLINDA SILVEIRA CRUZ BRAGA, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ – SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

**RESULTADO DAS AMOSTRAS**

Itens: 7, 8, 9 e 10 – Relés fotoelétricos abertos (NA), e fechados (NF).

Licitante: FORTLUX ATACADISTA LTDA – Itens 8,9 e 10. (rele Nf/NA cota principal e reserva)

Licitante: ILUMATIC S.A. ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA – item 7. (rele NF cota principal)

**Resultado: APROVADO.**

**Justificativa: Atende ao especificado**



**Prefeitura Municipal de Aguaí**
**FONE: (19) 3653-7100 (19) 3653-7133 – CNPJ: 46.425.229/0001-79**
AV. OLINDA SILVEIRA CRUZ BRAGA, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ – SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

Item 1 e 2: LUMINÁRIAS LED DE 60 W. (cota principal e reserva)

Item 3 e 4: LUMINÁRIAS LED DE 100 W. (cota principal e reserva)

Licitante: SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA

Marca: Led Kronos

**Resultado: REPROVADA.**

**Justificativa: Não atende o especificado.**

As amostras das Luminárias Led Kronos, indicada no pregão eletrônico 012/2024 da empresa fornecedora Saturno Comércio de material elétrico e eletrônico LTDA, deveriam ser entregues, conforme as descritas nas folhas de nº 1 e 2 do relatório de ensaio nº 23102267 fornecido pela LENCO (Centro de controle tecnológico) conforme fornecidos nos documentos referentes ao pregão e conforme fotos a seguir:

Luminárias de 60W

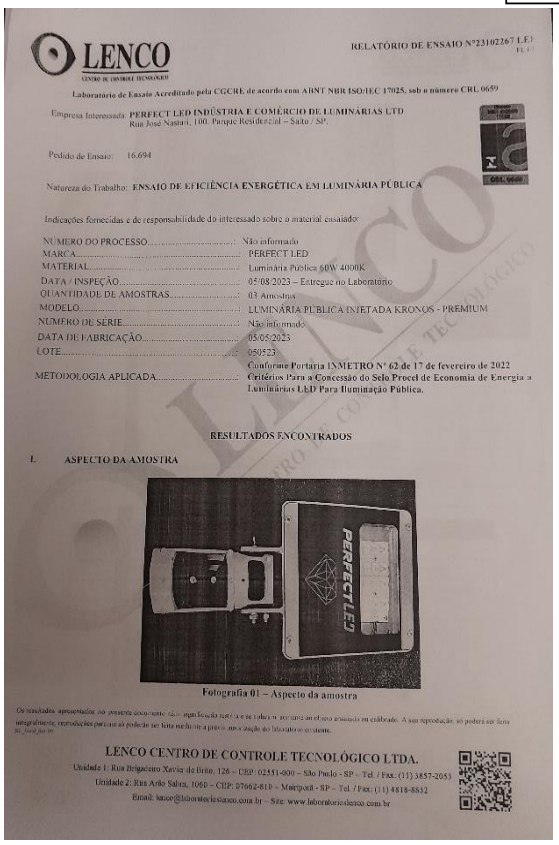

LENCO
CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº23102267 LE

Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0659

Empresa Interessada: PERFECT LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUMINÁRIAS LTD
Rua José Nassur, 100, Parque Residencial – Salto / SP.

Pedido de Ensaio: 16.694

Natureza do Trabalho: ENSAIO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM LUMINÁRIA PÚBLICA

Indicações fornecidas e de responsabilidade do interessado sobre o material ensaiado:

| | |
|---|---|
| NUMERO DO PROCESSO | Não informado |
| MARCA | PERFECT LED |
| MATERIAL | Luminária Pública 60W 4000K |
| DATA / INSPEÇÃO | 05/08/2023 – Entregue no Laboratório |
| QUANTIDADE DE AMOSTRAS | 03 Amostras |
| MODELO | LUMINÁRIA PUBLICA INJETADA KRONOS - PREMIUM |
| NUMERO DE SERIE | Não informado |
| DATA DE FABRICAÇÃO | 05/05/2023 |
| LOTE | 050523 |
| METODOLOGIA APLICADA | Conforme Portaria INMETRO Nº 62 de 17 de fevereiro de 2022 Critérios Para a Concessão do Selo Procel de Economia de Energia a Luminárias LED Para Iluminação Pública. |

RESULTADOS ENCONTRADOS

I. ASPECTO DA AMOSTRA



Fotografia 01 – Aspecto da amostra

Os resultados apresentados no presente documento têm validade restrita ao item submetido ao ensaio/calibração. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arlo Sabra, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: lenco@laboratoriolenco.com.br – Site: www.laboratoriolenco.com.br

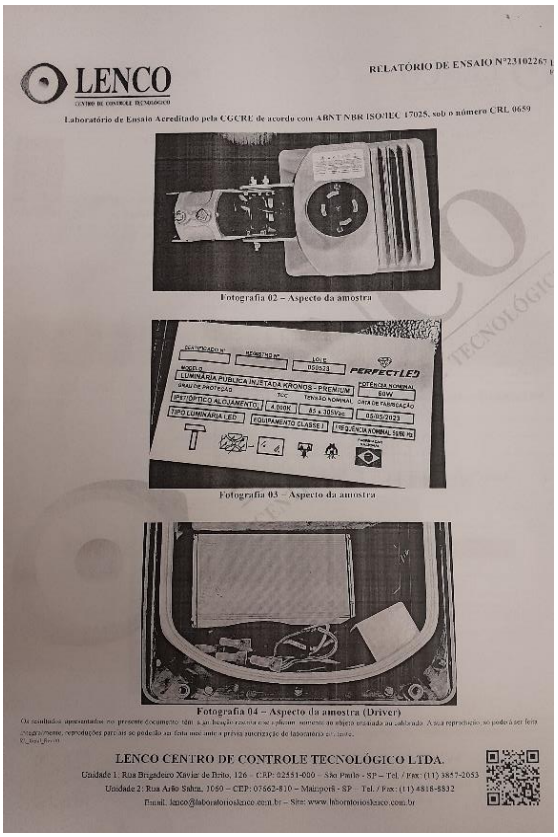

LENCO
CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº23102267

Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0659



Fotografia 02 – Aspecto da amostra

Fotografia 03 – Aspecto da amostra

Fotografia 04 – Aspecto da amostra (Driver)

Os resultados apresentados no presente documento têm validade restrita ao item submetido ao ensaio/calibração. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arlo Sabra, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: lenco@laboratoriolenco.com.br – Site: www.laboratoriolenco.com.br

**Prefeitura Municipal de Aguaí**
**FONE: (19) 3653-7100 (19) 3653-7133 – CNPJ: 46.425.229/0001-79**
AV. OLINDA SILVEIRA CRUZ BRAGA, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ – SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

Luminária de 100W

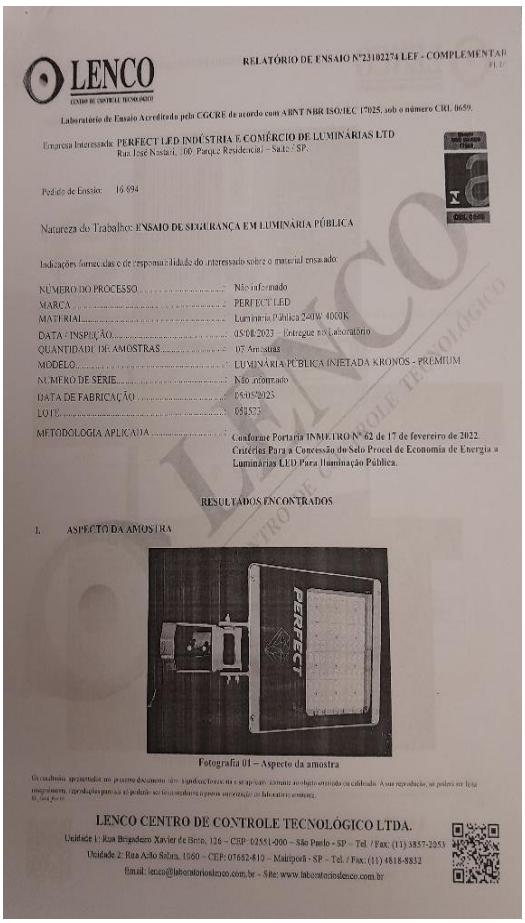

LENCO
CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº23102274 LEF - COMPLEMENTAR

Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0659.

Empresa Interessada: PERFECT LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUMINÁRIAS LTD
Rua José Nastari, 100 Parque Residencial – Salto / SP.

Pedido de Ensaio: 16.694

Natureza do Trabalho: ENSAIO DE SEGURANÇA EM LUMINÁRIA PÚBLICA

Indicações fornecidas e de responsabilidade do interessado sobre o material ensaiado:

| | |
|---|---|
| NÚMERO DO PROCESSO | Não informado |
| MARCA | PERFECT LED |
| MATERIAL | Luminária Pública 240W 4000K |
| DATA / INSPEÇÃO | 05/08/2023 – Entregue no Laboratório |
| QUANTIDADE DE AMOSTRAS | 03 Amostras |
| MODELO | LUMINÁRIA PÚBLICA INJETADA KRONOS - PREMIUM |
| NÚMERO DE SÉRIE | Não informado |
| DATA DE FABRICAÇÃO | 05/05/2023 |
| LOTE | 051523 |
| METODOLOGIA APLICADA | Conforme Portaria INMETRO Nº 62 de 17 de fevereiro de 2022. Critérios Para a Concessão do Selo Procel de Economia de Energia a Luminárias LED Para Iluminação Pública. |

RESULTADOS ENCONTRADOS

I. ASPECTO DA AMOSTRA

Fotografia 01 – Aspecto da amostra

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Sabra, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

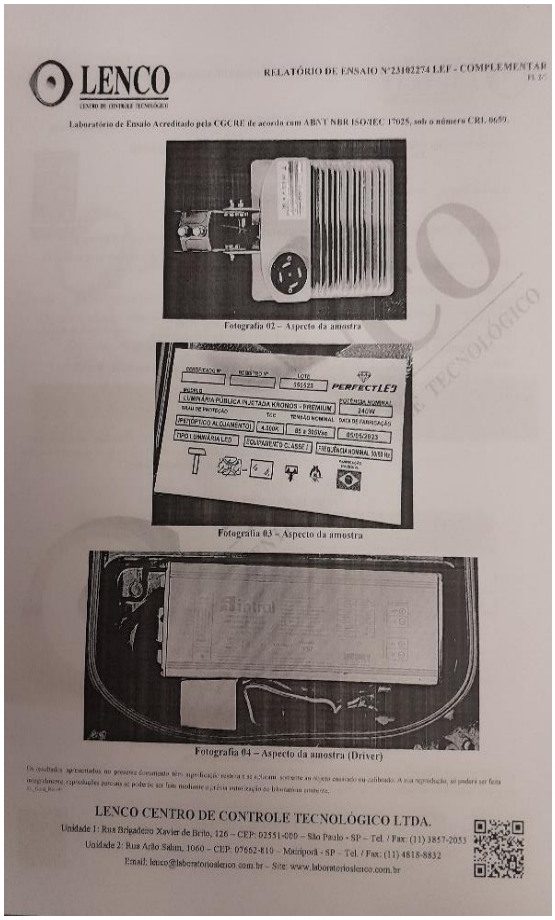

LENCO
CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº23102274 LEF - COMPLEMENTAR

Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0659.

Fotografia 02 – Aspecto da amostra

Fotografia 03 – Aspecto da amostra

Fotografia 04 – Aspecto da amostra (Driver)

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Sabra, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

As amostras das Luminárias de Led Perfect de 60W e 100W entregues para aprovação, não estão em conformidade com as indicadas no laudo, pois as luminárias são fabricadas com um local apropriado (relevo na parte superior), para fixação da base, para fixação do relé fotoeletrônico, mas a mesma, foi instalada de um modo improvisado, fora do local apropriado, danificando assim, a fiação da mesma, há que salientar, que com isso há risco de fechar curto circuito, prejudicando ainda a vida útil das luminárias.

**Prefeitura Municipal de Aguaí**
**FONE: (19) 3653-7100 (19) 3653-7133 – CNPJ: 46.425.229/0001-79**
AV. OLINDA SILVEIRA CRUZ BRAGA, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ – SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE



Luminária de 60W

Luminária de 100W



A base do relê deveria estar instalado no local assinalado com a flecha, conforme as fotos abaixo.

**Prefeitura Municipal de Aguaí**
**FONE: (19) 3653-7100 (19) 3653-7133 – CNPJ: 46.425.229/0001-79**
AV. OLINDA SILVEIRA CRUZ BRAGA, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ – SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

Luminária de 60W

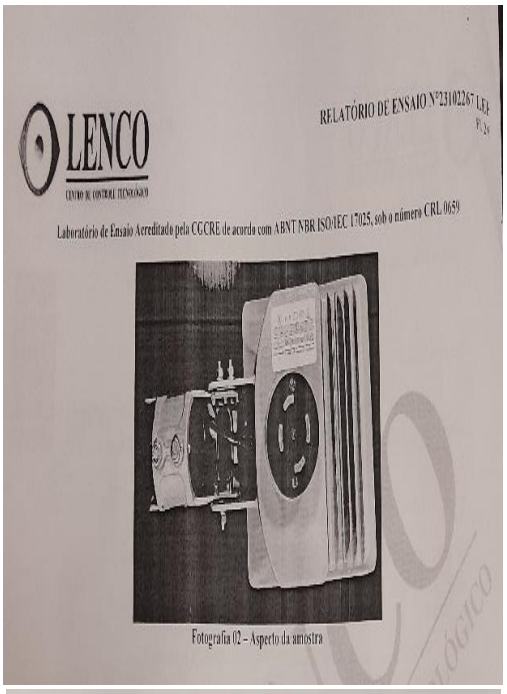


Luminária de 100W






Base para relê fotoelétrico instalado em local inapropriado

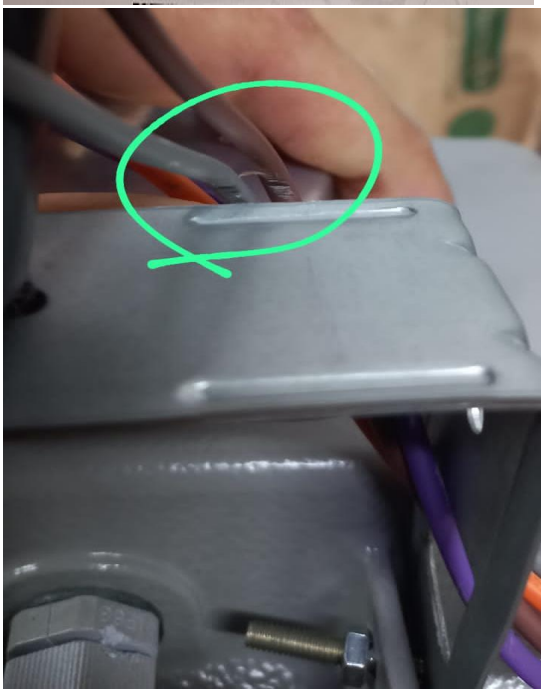

Local assinalado que poderia causar um curto circuito como descrito acima, por estar instalado em local inapropriado.

**Prefeitura Municipal de Aguaí**
**FONE: (19) 3653-7100 (19) 3653-7133 – CNPJ: 46.425.229/0001-79**
AV. OLINDA SILVEIRA CRUZ BRAGA, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ – SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

Item 5 e 6: LUMINÁRIAS LED DE 150 W. (cota principal e reserva)

Licitante: GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Marca: Globexx

**Resultado: REPROVADA.**

**Justificativa: Não atende o especificado.**

Está especificado no descritivo do termo de referência, que as luminárias deverão ser fornecidas com driver para controle e acendimento dos LEDs incorporado internamente à luminária, dimerização de 01-10 e relé dimerizável.

Ocorre que, a amostra da luminária fornecida pela Empresa acima, não está de acordo com o exigido no descritivo do edital, outro fato relevante, pede-se luminária Led com potência nominal 150W (variação IN METRO + - 10%). e que a amostra da luminária entregue, passando por medições, tem potência de 240W, estando assim muito acima das especificações exigidas.

Luminária de 150 W






**Prefeitura Municipal de Aguaí**
**FONE: (19) 3653-7100 (19) 3653-7133 – CNPJ: 46.425.229/0001-79**
AV. OLINDA SILVEIRA CRUZ BRAGA, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ – SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

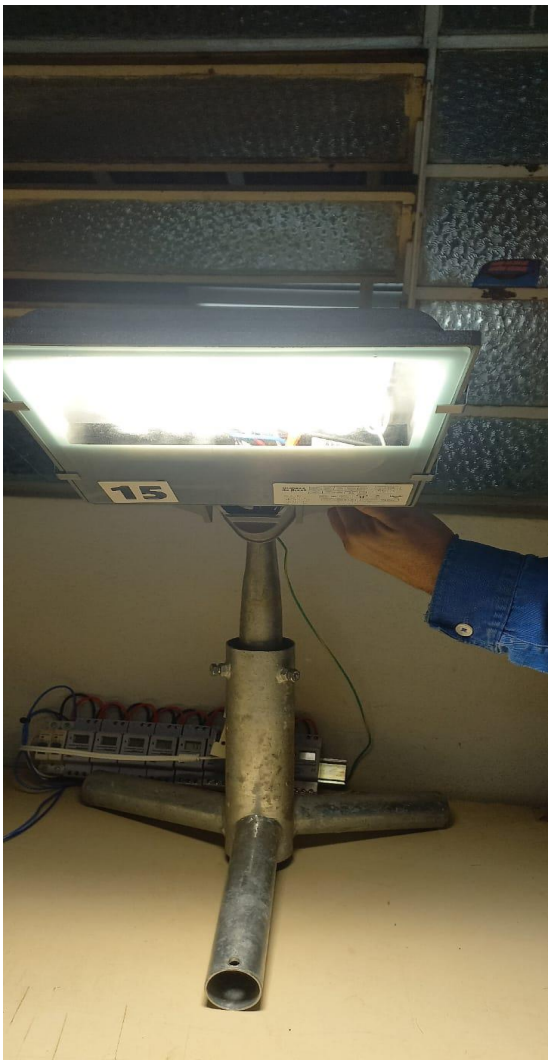





Teste e medição da Voltagem realizada

Carlos Pereira Sorg

Gerente técnico do setor de elétrica